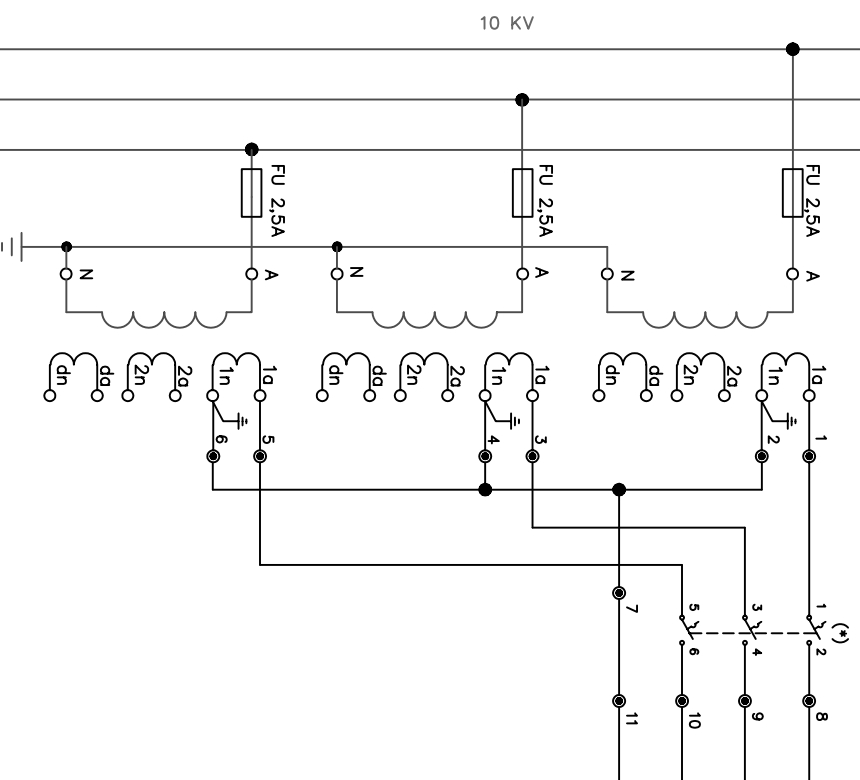


CABINA 14B

3 TT

ARTECHE UXN-12

 $10.000 / \sqrt{3} / 100 / 100 / 100 \text{ V}$ $1\phi-1n: 20 \text{ VA Cl. 0,2}$
 $2\phi-2n: 20 \text{ VA Cl. 0,2}$
 $d\phi-dn: 40 \text{ VA Cl. 3P}$ (*) PROTECCIÓN MAGNÉTICA
TELEMECANIQUE GV2-LE10

● Borne de paso-REGLETERO CENTRALIZACIÓN R.P.M.V

Ø Borne de paso-ARMARIO DE MEDIDA R.P.M. G12-G13


d3




d4




f2



REG.3




REG.4




MEDIDA REDUNDANTE NETA GRUPO 13

REG.3



REG.4



REG.3

Endesa
Generación

Dirección de Ingeniería e I+D

MEDIDA R.P.M. - GRUPO 13

ESQUEMA TENSIONES

MEDIDA NETA GRUPO 13 (P+R)

C.T. MELILLA

EDICIÓN

REV.

FECHA

HOLJA

1

14/ENERO/2008

ESCALA